


# Certificado de Ensayos

EMPRESA	VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ, S.L.
DIRECCIÓN	POL. IND. RIO VINOLOPÓ, 03630 SAX (ALICANTE)
Nº CERTIFICADO	25671

## CAJON REGISTRO DE PVC PARA PERSIANAS "225mm"

ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (UNE EN ISO 10077-2:2008)	<b>2,0 W/m²K</b>

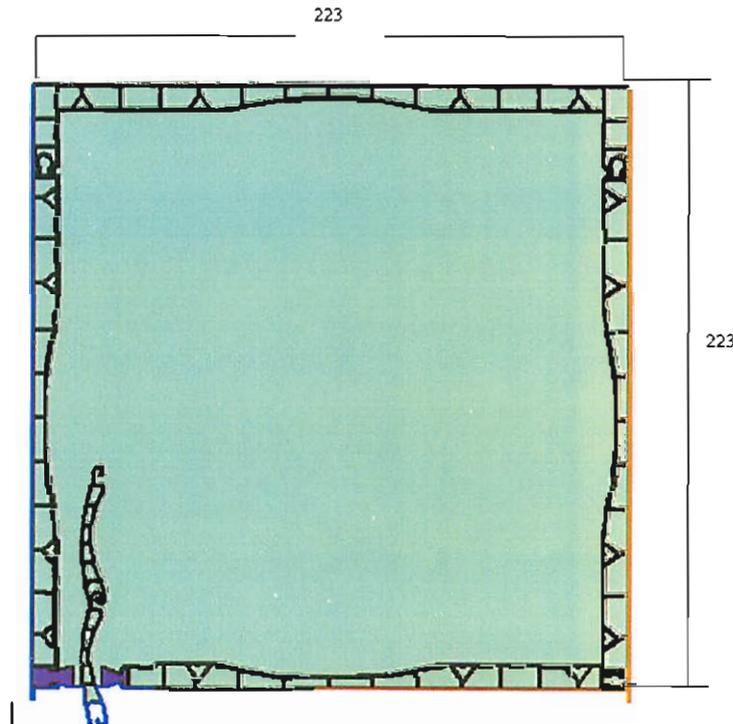

PVC

Conductividad,  $\lambda = 0,17 \text{ W/mK}$

FECHA 13 de Setiembre de 2010

Todas las cotas están en mm. Se ha considerado que el cajón de persiana está en contacto con un material de relleno de 60 mm de espesor. La modificación de esta cota puede cambiar el coeficiente de transmisión térmica, U. El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

cidemco  
tecnalia  
Fdo: Sergio Saiz  
Resp. Eficiencia Energética en la Edificación